



สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กลุ่มบริหารทรัพย์สิน กองกลาง



แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร (แบบบ้านป้อม)

โครงการ : ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาคารพระจอมเกล้า สป.อว

สถานที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารพระจอมเกล้า^๑
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

1. RCCB มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
 - 1.1. ความเร็วในการตัดไฟ 10 ms (100%)
 - 1.2. ตัดไฟที่กระแสรั่วไหล 30 mA
 - 1.3. ผลิตภัณฑ์ของ ABB/SCHNEIDER/PANASONIC/เทียบเท่า
2. ระบบแรงดันเพลิงไหม้
 - 2.1. ให้ออกแบบให้มีความดันคงที่ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า
 - 2.2. งานเดินท่อสายภายในบ้านให้มีใช้ THW-2x1.5 ตร.ม.ม. ร้อยท่อ EMT ϕ 15 ม.ม.

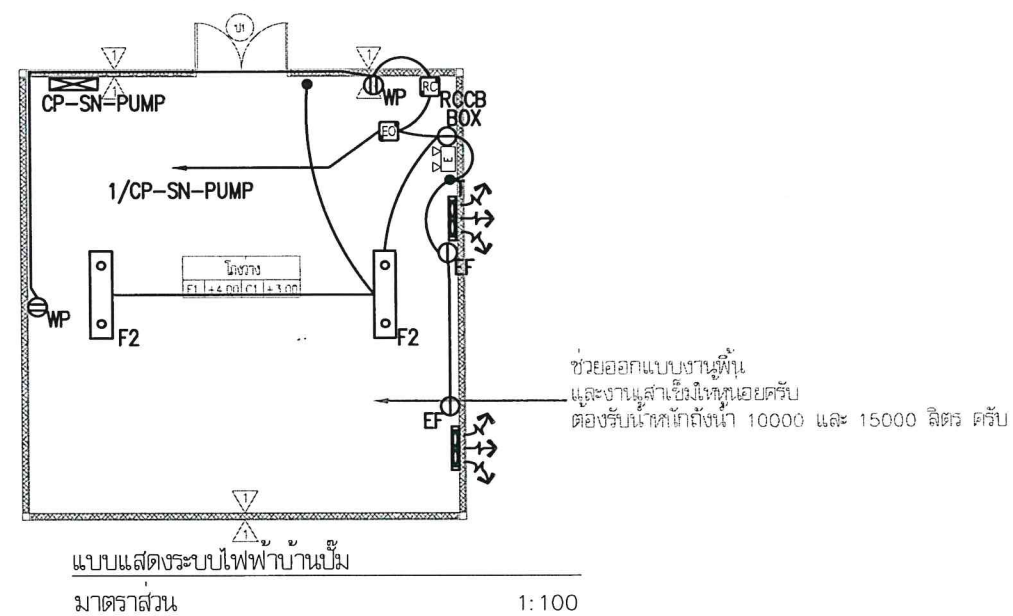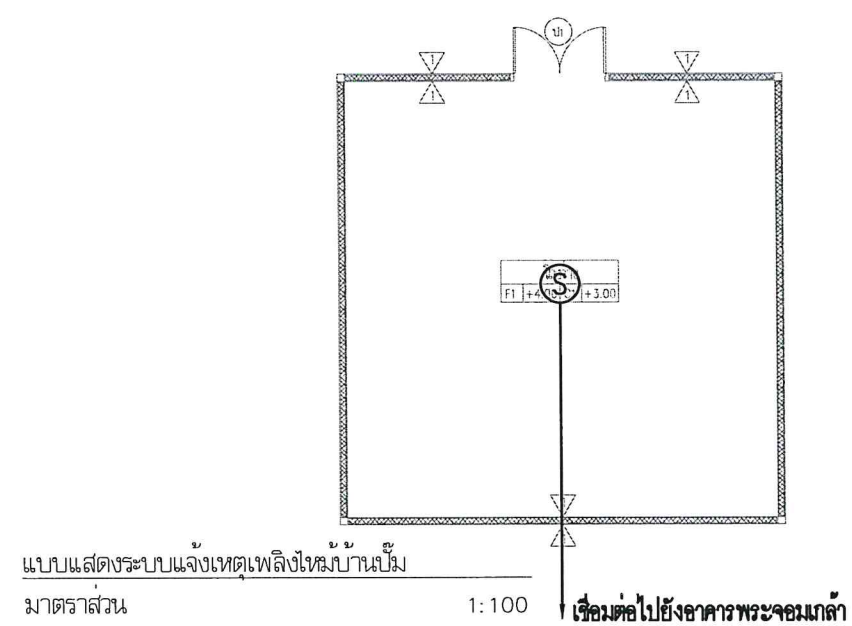

โครงการ : จัดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตชุมชน

สถานที่ : สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

วิชาไฟฟ้า ส่วนใหญ่ : พลังงานและการ

ชื่อผู้จัดทำ : อ.ดร.ดร.

ส.ป.อ.

แสดงแบบ :

แบบแสดงระบบไฟฟ้าบ้านบึง

DRAWING No. SHEET No.

D.6401

DATE :

14/ก.พ./2565

EE-01